




INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

ABRIL, 2022



Santiago Hernández
Agua y saneamiento

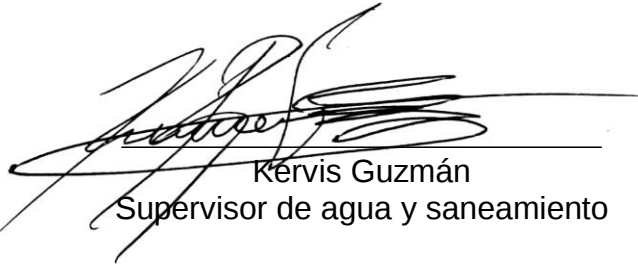

Kervis Guzmán
Supervisor de agua y saneamiento



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LAS VEGAS S.B



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES ABRIL 2022

Introducción

El presente informe tiene como propósito dar a conocer las diferentes actividades realizadas en Agua y saneamiento en la Municipalidad de Las Vegas Santa Bárbara y así mismo brindar información directa a la población a través de los Portales de Transparencia

Actividades realizadas durante el mes de Abril, 2022

Semana #1

01 de Abril 2022

- Reparación de tubo ½" Barrio Nueva Libertad
- Reparación de 3 lavamanos en Clínica Periférica Barrio Pedregal
- Conexión de un pague de agua potable Barrio Las Flores

02 de Abril 2022

- Supervisión de tanques de agua potable Casco Urbano
- Limpieza de un foll de aguas negras

03 de Abril 2022

- Se Trasladó material de fontanería a toma de agua y reparación de tubería de conducción Lugar, Piedras Amarillas

04 de Abril 2022

- Reparación de tubería de distribución de 1" Barrio Paraíso Escondido



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LAS VEGAS S.B



05 de Abril 2022

- Descubrimiento de tubería de 3'' Barrio Suyapa
- Reparación de un pegue de agua potable Barrio Pedregal

06 de Abril 2022

- Mantenimiento de tubería de distribución de 3" Barrio Suyapa
- Mantenimiento de 3 sectores de tubería de distribución 1 ½''

07 de Abril 2022

- Reparación de un pegue de agua y supervisión de tanques de agua Mocho Arriba
- Reparación de tubería de distribución de Agua Potable Barrio el Zapote
- Mantenimiento de tubería de 1'' pulgada Barrio Suyapa
- Se transportaron 2 lances de tubería de 2'' Lugar Piedras Amarillas

08 de Abril 2022

- Mantenimiento de tubería de distribución de 1 ½'' Colonia Orellana
- Reparación de un pegue de agua potable ½'' Colonia Orellana
- Reparación de tubería que conduce al Rastro Municipal, Colonia Orellana
- Limpieza de un roll de aguas negras, Barrio La Victoria
- Reparación de un pague de agua potable ½'' Barrio Monte Fresco

09 de Abril 2022

- Mantenimiento de tubería de agua potable Colonia Orellana
- Reparación de tubería de 1'' Barrio Villa Escondida

Semana #2

10 de Abril 2022

- Supervisión de sistema de agua potable, Casco Urbano

11 de Abril 2022

- Limpieza de un info de agua negras, Lugar Agua Buena
- Supervisión de abastecimiento de agua potable, Rastro Municipal
- Reparación de un pague de agua potable Barrio Villa Escondida
- Limpieza de un foll de aguas negras Barrio Monto Fresco
- Reparación de tubería de distribución de 2'' Barrio San Francisco



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LAS VEGAS S.B



12 de Abril 2022

- Se instaló un pague de agua potable Barrio Paraíso Escondido
- Se instaló un pegue de agua potable Barrio Las Flores
- Reparación de tubería de agua potable de 1'' Barrio Bella Vista
- Reparación de tubería de distribución de 2'' Barrio Monte Fresco
- Reparación de tubería de distribución de agua potable Barrio Suyapa
- Limpieza de un foll de aguas negras Barrio Morazán
- Reparación de un pegue de agua de ½'' Barrio Santa Teresa

13 de Abril 2022

- Reparación de línea de conducción de Agua Potable de la Planta Potabilizadora al Tanque de Agua, Colonia Orellana

14 de Abril 2022

- Reparación de tubería en 2 sectores de tubería de distribución Colonia Orellana
- Mantenimiento de línea de distribución de 2'' Barrio San Francisco

15 de Abril 2022

- Revisión de tanque de agua potable y línea de distribución Barrio Guadalupe
- Reparación de tubería de distribución 2'' Barrio Monte Fresco
- Abastecimiento de agua potable al tanque Rastro Municipal

16 de Abril 2022

- Reparación de tubería de tubería de línea de distribución 2'' Barrio La Libertad
- Reparación de tubería de 1'' Barrio Suyapa Sur

Semana #3

17 de Abril 2022

- Mantenimiento y revisión de válvulas en cisterna de agua potable Casco Urbano
- Reparación de un pague de agua potable Barrio Monto Fresco

18 de Abril 2022

- Limpieza de un foll de aguas negras Barrio Suyapa Norte
- Reparación de tubería de 2'' Barrio Monte Fresco
- Reparación de pegue de agua potable Villa Escondida
- Limpieza de un foll de aguas negras, Barrio Morazán



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LAS VEGAS S.B



19 de Abril 2022

- Reparación de un pegue de agua potable Colonia Orellana
- Reparación de un tubo de agua potable de distribución 1 ½"
- Reparación de un pegue de agua potable Barrio Villa Escondida

20 de Abril 2022

- Reparación de un tubo de agua potable, 2" Colonia Orellana
- Reparación de línea de conducción de las tumbas a la planta tratamiento, Caserío Los Injertos

21 de Abril 2022

- Supervisión de línea conducción de los tanques, Colonia Orellana
- Reparación de un tubo de distribución de agua 2" Barrio San Isidro

22 de Abril 2022

- Se descubrieron 40 pies de tubería de 3" y cambio de válvula 3 Colonia Orellana
- Mantenimiento de 2 sectores de tubería 1 ½", Paraíso Escondido
- Mantenimiento de tubería de distribución de 2" Barrio San Francisco
- Mantenimiento de tanque de agua potable, Caserío Los Injertos

23 de Abril 2022

- Reparación de tubería de 2" de distribución de agua, Barrio Monte Fresco
- Reparación de tubería de 2" de distribución de agua, Barrio Monte Fresco
- Reparación de tubería de 1" de distribución de agua Barrio Paraíso Escondido

Semana #4

24 de Abril 2022

- Mantenimiento de tubería 1 ½" Barrio Paraíso Escondido
- Revisión de tubería de línea de conducción de 6"

25 de Abril 2022

- Se realizó reparación de cuenca con 20 sacos de tierra y arena Sector Nuevo Lempira
- Reparación de línea de conducción de agua en los tanques a Colonia Orellana, Barrio Suyapa

26 de Abril 2022

- Aplicación de tubería para 2 pegues 1" Barrio Zapote
- Mejoramiento y instalación de tubería de agua potable Barrio San Juan
- Mantenimiento de tubería de agua potable 1 ½" Barrio Las Flores



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LAS VEGAS S.B



27 de Abril 2022

- Reparación de un pegue de agua potable de 1'' Colonia Orellana
- Mantenimiento de tubería de agua potable de 1'' Barrio Bella Vista
- Reparación de un pegue de agua potable de 2'' Barrio La Victoria

28 de Abril 2022

- Reparación de un pegue de agua potable de 2'' Barrio Agua Buena
- Revisión de tanques de agua potable, Barrio Villa Escondida
- Revisión de línea de conducción a el tanque a, Colonia Orellana


29 de Abril 2022

- Reinstalación de 5 tubos de 3'' de aguas negras, Barrio San Juan
- Mantenimiento de tubería de agua potable 2'' Colonia Orellana
- Mantenimiento de válvula en planta de tratamientos de agua, Caserío Los Injertos


30 de Abril 2022

- Supervisión de los tanques de distribución en Colonia Orellana y Banfil, Casco Urbano


Reporte Fotográfico

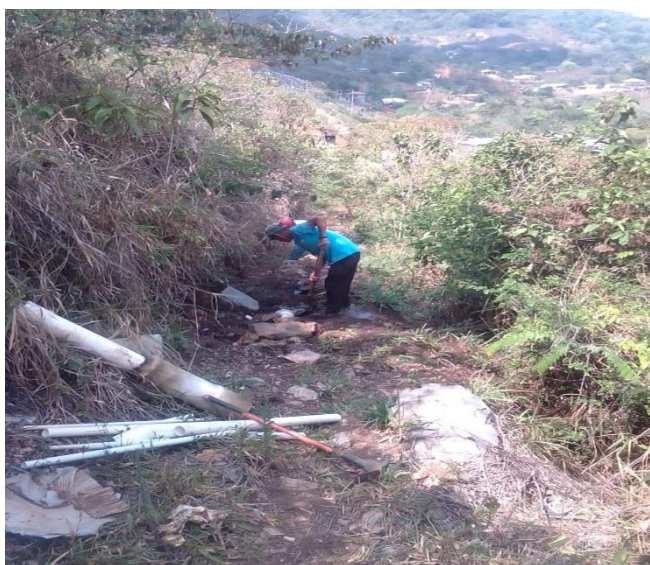



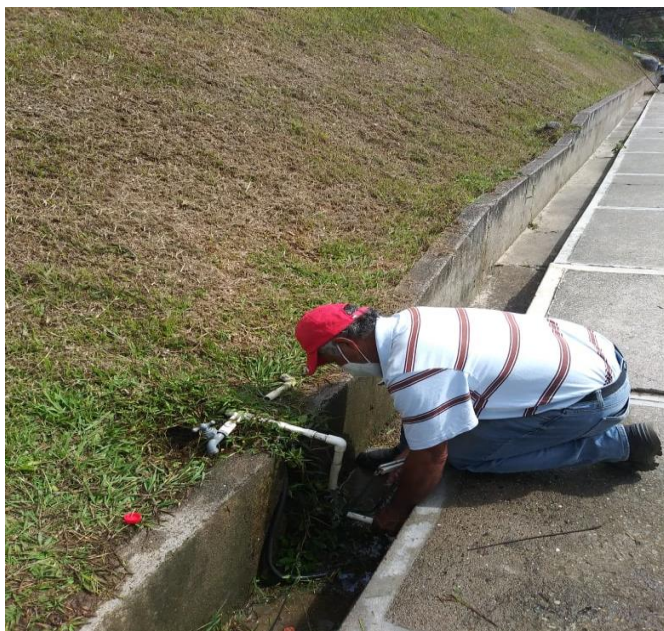



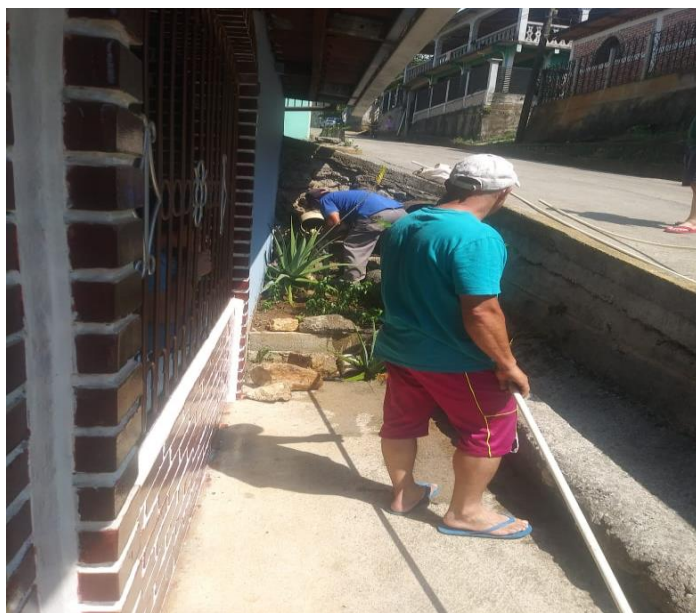



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LAS VEGAS S.B



ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLANTA POTABILIZADORA

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
Monitoreo	1. Medir Caudal 2. Medir Turbiedad 3. Medir dosis de Químico	01-04-06-08-10-11-13-14-16-18-20-22-24-25-27-29 de Abril del 2022	Francis Calix Luis Armando R.	Se toma el caudal y se monitorea la turbidez y así adecuar la dosis del químico.
Sistema de Químico	1. Se monitorea el nivel de químico en Rotoplas a diario	08-20 de Abril del 2022	Francis Calix Luis Armando R.	Se observan los niveles del químico y se hacen mezclas de ser necesario para mantener flujo constantes
Tanque de Entrada	1. Limpieza de Regias 2. Muestre turbidez	01-04-06-08-10-11-13-14-16-18-20-22-23-25-27-29 de Abril del 2022	Francis Calix Luis Armando R.	Se retiran hojas y otros residuos para mantener el caudal sin alteraciones.
Floculador	1. Limpieza superficial de cada uno de los módulos	01-04-06-08-10-11-12-13-14-16-18-20-22-24-25-27-29 de Abril de 2022	Francis Calix Luis Armando R.	Se elimina espuma insectos, hojas y así evitar que se dañen los difusores en los manifold de entrada



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LAS VEGAS S.B



Tanque de Sedimentación	1. Limpieza de las superficies y paredes de los módulos y del manifold de entrada	01-04-06-08-10-11-12-13-14-16-18-20- de Abril de 2022 22-24-25-27-29 de Abril del 2022	Francis Calix Luis Armando R.	Se eliminan los residuos se monitorean los floculo y calidad del agua saliendo
Tolvas	1. Se monitorea el nivel de sedimento en tolva	01-04-06-08-10-11-13-14-16-18-20-22-24-25-27-29 de Abril del 2022	Francis Calix Luis Armando R.	Se drenan constantemente para crear más espacio de caída de floculo y mejorar la turbidez
Trabajo de Campo	1. Monitoreo de válvulas en las líneas de conducción 2. se inspecciona En daños en la línea de conducción	01-04-06-08-11-12-13-14-16-18-20-22-24-25-27-29 de Abril del 2022	Francis Calix Luis Armando R.	Esta labor se hace para permitir reparaciones en la línea de conducción

REPORTE FOTOGRAFICO








ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LAS VEGAS S.B




Samuel Alfredo Yanez
Jefe de Planta




Francis Edgardo Calix
Técnico Operador


Luis Armando Reyes
Técnico Operador