



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Julio 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tee y tuberia dañada de 1/2",Materiales usados 2 tee de 1 1/2", 6 pies de tubo de 11/2"	65.70	
2	Cambio de Valvula de aire de 2",y reparacion de tubo de 6" en Colinas de Suiza	245.50	
3	Trabajo de Conexión en Col.Los Angeles		
4	Trabajo de tubo de 6" en Col.Renacer Sector Marañon, usaron 5 tubos de 6" y 1 dresser de 6"	10,538.16	
5	Se solvento problemas de derrame de agua potable		
6	trabajo de conexión de agua potable en El Bo. Las Lomas		
7	Trabajo de Conexión en Colonia Sinai		
8	Cambio de Valvula de 2" en la Colonia Municipal		
9	Reparacion de derame de agua potable,tuberia de 2", tee de 1 1/2 en Colinas de Suiza #2		
10	Electromecanica instalacion de lampara y regulador de voltaje en oficina de cobro del Calan		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Electromecanica en cambio de caja corta circuitos y para rayos dañado en El Pozo Sinai		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
12	Electromecanica instalando Equipo sumergible en pozo de Colinas de Suiza		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
13	Electromecanica en mantenimiento preventivo en el Pozo Sinai		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
14	Electromecanica en instalacion de Equipo sumergible en el Pozo de Apadrinados		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
15	Electromecanica en mantenimiento de bomba del pozo Miguel Yanez		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
16	Electromecanica en extraccion de equipo motor en pozo Gran Villa		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
18	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro,holes y conexiones en diferentes lugares del Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de JULIO del 2024
Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de JULIO del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 240
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 172
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 69
-
- RENDIMIENTO: $\frac{172}{240} \times 100 = 71.66\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	7
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	15
3	NO LE LLEGA EL AGUA	33
4	TUBERIA RIPIADA	22
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	1
6	FUGA DE AGUA	1
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	128
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	1
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	6
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	1
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	23
	TOTAL	240



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 97
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 53
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 14

RENDIMIENTO: $\frac{53}{97} \times 100 = 82.5\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	24
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	30
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1
	TOTAL	97



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 01 de JULIO 2024**

- Se realizó trabajo en la bodega buscando respuestas para la bomba de Bº Miguel Yáñez (2horas).
- Revisión de la bomba del Bº Miguel Yáñez (2horas).
- Trabajo de cambio de fusible y puesta en marcha la bomba del Bº Miguel Yáñez (4horas).

- **Fecha: 02 de JULIO de 2024**

- Revisión y puesta en marcha la bomba del pozo de aldea el Higo sector Marañón (8horas).

- **Fecha: 03 de JULIO de 2024.**

- Se realizó trabajo de limpieza de impulsor en bomba del pozo del Bº Miguel Yáñez (8horas).

- **Fecha 04 de JULIO de 2024.**

- Se realizó cambio de bolinera, cambio de capacitor dañado en el motor del pozo del Miguel Yáñez (4horas).
- Se realizó trabajo en cambio de retenida en pozo #3 sector cañeras (4horas).

- **Fecha 05 de JULIO 2024.**

- Trabajo de revisión de bomba de pozo km 71bordo del rio (2horas).
- Revisión de bomba del pozo del Bº Miguel Yáñez (2horas).
- Revisión de pozo #6 sector cañeras (4horas).

- **Fecha 08 de JULIO 2024.**

- Se realizó trabajo de revisión del sistema eléctrico y puesta en marcha la bomba de 60 hp en Brisas del Calan atrás de Kimberly Clark (4horas).
- Revisión de bomba solar y revisión de pozo Altos de Santa Fe Dos Caminos(4horas).

- **Fecha 09 de JULIO 2024.**

- Revisión y limpieza de panel de control de bomba de pozo Linza Dos Caminos(4horas).
- Revisión de bomba del pozo de Sinai y bomba del pozo el Milagro en sector el Milagro (4hora)

- **Fecha 10 de JULIO 2024.**

- Se revisó y puesta en marcha bomba del pozo de aldea el Higo sector cañeras (8horas).



Aguas del Valle

- **Fecha 11 de JULIO de 2024.**

- Trabajo de extraccion de equipo sumergible en pozo Colinas de Suiza (4horas).
- Revision y puesta en marcha de bomba de pozo Villas del Rio y bomba de colonia Vista Hermosa(4horas).

-

- **FECHA 12 de JULIO de 2024.**

- Trabajo de revision y medicion de bomba de Apadrinados (4horas).
- Trabajo de elaboracion de empalme e instalacion de bomba de pozo de Colinas de Suiza sector el Milagro (4horas)

-

- **Fecha de 15 JULIO 2024**

- Trabajo de extraccion de equipo sumergible en pozo Apadrinados (4horas).
- Trabajo de extraccion y mantenimiento en pozo de colonia Sinai sector el Milagro (4horas).

-

- **Fecha 16 de JULIO de 2024.**

- Trabajo instalacion de equipo sumergible en pozo Apadrinados (8horas).

-

- **Fecha 17 de JULIO de 2024.**

- Revision de sistema electrico y puesta en marcha bomba del pozo el Higo sector cañeras (4horas).
- Trabajo de conectar equipo en pozo Sinai realizando aforo (4horas).

-

- **FECHA 18 de JULIO de 2024.**

- Trabajo de revision de aforo ,conexión y puesta en marcha equipo en pozo Sinai(8horas)

-

- **FECHA 19 de JUNIO de 2024.**

- Trabajo de revision de bomba en pozo terraplen y bomba de Llanos de Canada (4horas).
- Trabajo de instalacion de regulador de voltaje e instalacion de Lampara en oficina del Calan .conexion de motor para aforo en pozo Sinai(4horas).

-

- **FECHA 22 de JULIO de 2024.**

- Se trabajo subiendo fusible en bomba de colonia Vista Hermosa y revision y puesta en marcha bomba de Brisas del Rosario ,revision y limpieza del gabinete de bomba de km 71 bordo del rio (4horas).
- Trabajo de conexión de motor en pozo Sinai para aforo (4horas).



Aguas del Valle

- **FECHA 23 de JULIO 2024.**
- Revision y limpieza de contactor y puesta en marcha de mabomba de pozo#5 sector cañeras (4horas).
-
- **FECHA 24 de JULIO 2024.**
- Revision de bomba de pozo#5 sector cañeras(2horas).
- Revision del pozo #3sector cañeras(2horas).
- Revision de pozo de bomba pozo #1sector cañeras(4horas).
-
- **FECHA 25 de JULIO 2024**
- Subiendo cuchilla en pozo #6 sector cañeras y arranque de equipo(2horas).
- Revision de pozo#2 colonia gran villa podado de arbol(2horas).
- Revision del pozo llanos de canada kinder y pozo #2 llanos de canada puente(4horas).
-
- **FECHA 26 de JULIO 2024**
- Revision de bomba colonia Villa sol y limpieza de panel(4horas).
- Revision de bomba rastro municipal y ravision de bomba orquidea#2(4horas).
-
- **FECHA 29 de JULIO 2024**
- Revision Y puesta en marcha la bomba de los Solis(2horas).
- Trabajo de subir cuchilla y puesta en marcha la bomba de 60hp(2horas).
- Revision de bomba de colinas en sector el milagro(4horas).
-
- **FECHA 30 de JULIO 2024**
- Revision Y limpieza de contactor y puesta en marcha bomba de pozo #5 sector cañeras (4horas).
- Trabajo de revision y cambio




Aguas del Valle

ANEXO

AGUA POTABLE.

- Reparacion de tee y tuberia dañada de 1 ½"
- Materiales 2 tee de 1 ½"
- 6 pies de tubo de 1 ½" en

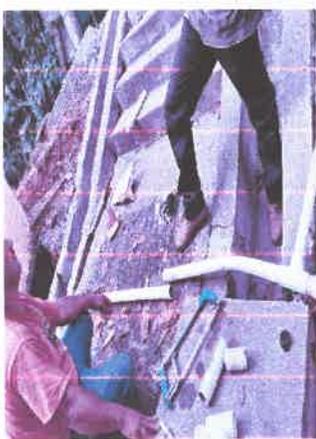

- Trabajo de cambio de valvula de aire de 2"por que estaba dañada.
- Y reparacion de tubo de impulsión de 6" a colinas de Suiza a la altura de taller de refrigeracion





Aguas del Valle

- Trabajo de conexión en col. Los Ángeles (clave 67-24-.42-1).



- Trabajo de tubo de 62 en colonia Reanacer Sector Marañon
- Materiales : 6 tubos de 6" y
- 1 dreseer de 6"





Aguas del Valle

- Col. los angeles : se solvento problema de derrame de agua potable
- Trabajo de conexión de agua potable
- En Bº las Lomas




- rabajo de Conexión en Colonia Sinai(Clave 66-08-14-0)





Aguas del Valle

- Trabajo de cambio de valvula de 2" en la colonia municipal.

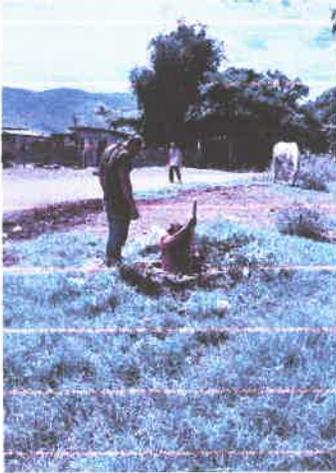

- Trabajo de reparacion de derrame de agua potable
- Con tuberia de 2".
- Tee de 1 1/2"
- En colinas de Suiza #2





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO

- Limpieza de Holes y aguas negras en Barrios Cabañas



- Limpieza de holes y cajas de registro en Barrios cabañas





Aguas del Valle

- Trabajo de reparcaion de tuberia de agua negras
- En Barrio las flores



- Limpieza de holes en Colonia Gracias a Dios






Aguas del Valle

Trabajo de limpieza de holes en Barrios las Flores



- Limpieza de cajas de registro y limpieza de holes
- En Barrio el obelisco

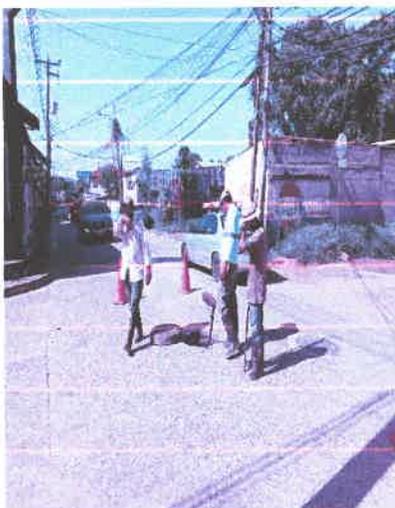




Aguas del Valle

- Trabajo de limpieza de holes en RES. La hacienda
- Y Res.Real del puente




- Trabajo de limpieza de cajas de registro
- Limpieza de holes en Col.Villa Sol

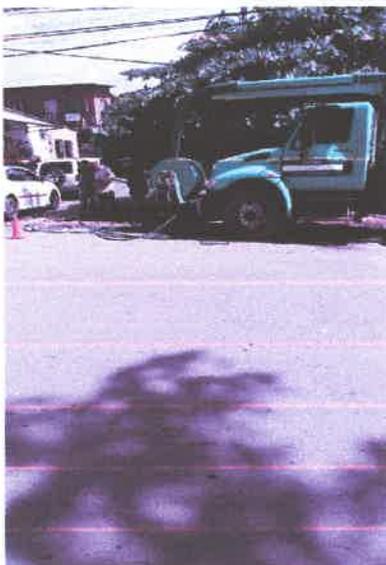



Aguas del Valle

- Trabajo de limpieza de holes en Dos Caminos

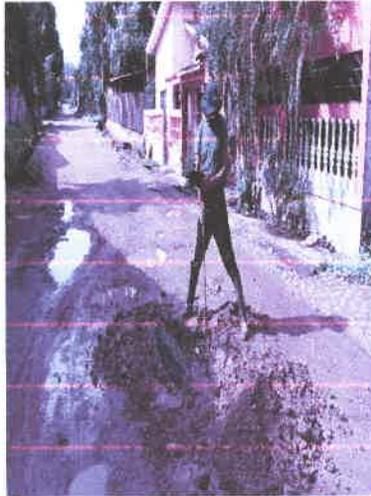

- Trabajo de limpieza de cajas de registro y limpieza de holes
- En colonia los Angeles sector el Milagro





Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Trabajo de instalacion de lampara y regulador de voltaje en oficina de cobro del Cabro.



- Cambio de caja corta circuito y para rayos dañado por descarga atmosferica
- En pozo Sinai.





Aguas del Valle

- Instalando equipo sumergible en pozo de colinas de Suiza



- Trabajo de mantenimiento preventivo en pozo Sinai





Aguas del Valle

- Trabajo de instalacion de equipo sumergible
- En pozo Apadrinados



- Trabajo de mantenimiento de bomba de pozo Miguez Yanez





Aguas del Valle

Trabajo de mantenimiento de bomba de pozo Miguez Yane

- Programación de extracción de equipo motor v pozo Gran Villa
- BAJO AILAMIENTO



PROCEDIMIENTO: $\frac{336}{176} \times 100 = 100\%$

Sin otro particular