



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Enero 2025

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Trabajo de reparacion de tuberia de 4" con 1 tubo de 6",con reduccion a 4, en El Milagro	2,340.56	
2	Trabajo de reparacion con 2 Dresser de 6",1 tubo de 6", 1 codo de 6x45, en la Orquidea #3	3,648.50	
3	Trabajo de reparacion de tuberia de 2 y de 1" por derrame de agua, en La Colonia Nueva Inversion	151.80	
4	Trabajo de reparacion de 1 tubo de 6",1 valvula de aire de 3/4,1 Dresser de 6",1 valvula de 2",Orquidea 3	3,948.50	
5	Trabajo de reparacion de tuberia de 2 1/2" por derrame de agua potable en Colonia Gracias a Dios	480.00	
6	Trabajo de reconexion de tuberia de agua potable de 2" en Col. Colinas de Suiza	350.00	
7	Trabajo de reparacion de tuberia de 6",1 Dresser y 1 tee de 2" a 1/2",4 pies de tubo de 1",El Marañon	3,949.10	
8	Trabajo de conexion de tuberia de agua potable de 1/2" en la Colonia Las Acacias	178.50	
9	Electromecanica en trabajo de extraccion de equipo sumergible del pozo terraplen.		
10	Electromecanica en cambio de cortacircuitos en pozo Terraplen		
11	Electromecanica en trabajo de instalacion de equipo sumergible del Pozo Terraplen		
12	Electromecanica en trabajo de instalacion de lampara en pozo #1 Sector Cañeras		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
13	Electromecanica Trabajo de revision y limpieza de paneles en bomba de Lomas del Calan		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
14	Electromecanica Trabajo de revision y limpieza de paneles en pozo del Sector Milagro		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
15	Electromecanica en trabajo de mantenimiento correctivo de bombeo en Km.71 en el Bordo		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
16	Alcantarillado Sanitario en trabajos de mantenimiento en diferentes lugares del Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
			esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



GERENTE TECNICO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de **ENERO** del 2025
Dirigida a:

Lic. Julio Alberto Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Octubre del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 204
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 161
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 43
- RENDIMIENTO: $\frac{207}{161} \times 100 = 78.9\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	3
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	21
3	NO LE LLEGA EL AGUA	16
4	TUBERIA RIPIADA	39
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	3
6	FUGA DE AGUA	1
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	86
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	2
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	2
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	4
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	6
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	20
	TOTAL	204



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 32
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 20
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 9

- RENDIMIENTO: $\frac{32}{20} \times 100 = 62.5 \%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	18
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	8
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	0
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1
	TOTAL	32



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA.

- **Fecha: 02 de ENERO 2025**
- Se realizó trabajo de revisión en pozo #6 sector cañeras (4horas).
- Se realizó trabajo de revisión en pozo#1 y #2 colonia Gran Villa (4horas)
- **FECHA: 03 DE ENERO DE 2025**
- Se realizó trabajo de revisión en la bomba de colonia orquídea#2(4horas).
- Se trabajó en revisión de la bomba del vivero Municipal (4horas).
- **FECHA: 04 DE ENERO DE 2025.**
- Se realizó trabajo de revisión del pozo del Bº Victoria Terraplén y pozo Llanos de Canadá (4horas).
- Se realizó trabajo de revisión de la bomba pozo#1 Real del Puente (4hpras).
- **FECHA 05 DE ENERO DE 2025.**
- Se realizó trabajo de Limpieza y revisión del Panel del pozo Linza Dos Caminos (4horas).
- Se realizó trabajo de revisión del pozo en Colonia Shalom Dos Caminos (4horas).
- **FECHA 06 DE ENERO 2025.**
- Se realizo trabajo de Cambio de fusibles dañados en pozo #5 sector cañeras (4horas).
- Se realizo trabajo de revision del pozo #3 sector cañeras(4horas).
- **FECHA 09 DE ENERO 2025.**
- Se realizo trabajo de Cambio de Liga Corta circuito y arranque del equipo en pozo #5 sector cañeras(4horas).
- Se realizo trabajo de revision en el pozo #1 y #2 sector cañeras (4horas).
- **FECHA 10 DE ENERO 2025**
- Se realizo trabajo de revision en pozo #3 sector cañeras,por falkta de energia electrica a causa de cruzetas dañadas (4horas).
- Se realizo trabajo de revisioin del pozo #1 colonia Gran Villa(4horas).
- **FECHA 11 DE ENERO 2025**
- Se realizo trabajo de revision de energizacion y puesta en marcha del pozo #3 sector cañeras (4horas).
- **FECHA 12 DE ENERO 2025**
- Se realizo trabajo de revision de energizacion y puesta en marcha del pozo #3 sector cañeras (4horas).
- Se realizo trabajo de instalacion de capsula capacitora en pozo del Kinder en Llanos de Canada(4horas).



Aguas del Valle

- **FECHA 13 DE ENERO 2025**
- Se realizo trabajo de revision de energizacion y puesta en marcha del pozo #3 sector cañeras (4horas).
- Se realizo trabajo de instalacion de capsula capacitadora en pozo del Kinder en Llanos de Canada(4horas).
- **FECHA 14 DE ENERO 2025**
- Se realizo trabajo de revision de voltaje ,Limpieza de bobina de contractor en pozo #3 sector cañeras (4horas).
- Trabaj de revision en el pozo de Colonia monte Carmel sector el milagro(4horas).
- **FECHA 15 DE ENERO 2025**
- Se realizo trabajo de revision de bomba de desechos solidos en colonia Villa Linda (4horas).
- Se trabajo en revision de bomb de Colonia Villa Linda (4horas)
- **FECHA 16 DE ENERO 2025**
- Se realizo trabajo de revision ,extraccion y cambio de tubo dañado en pozo Sinai sector el Milagro(8horas).
- **FECHA 17 DE ENERO 2025**
- Se realizo trabajo de instalacion de control de nivel en Pozo de colonia Sinai (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba del Bordo del Rio Km71(4horas).
- **FECHA 18 DE ENERO 2025.**
- Se trabajo de revision Y limpieza de Panel de bomba #1 y #2 de Colonia Real del Puente (4horas). Se realizo trabajo de revision de bomba de 60HP de Brisas del Calan(4horas).
- **FECHA 19 DE ENERO 2025.**
- Se realizo trabajo de subidas de cuchillas de Bomba de Colinas de Suiza (4horas).
- Se realizo trabajo revision en pozo terraplen barrio la victoria (4horas).
- **FECHA 20 DE ENERO 2025.**
- Se trabajo revision de pozo #6 sector cañeras y cambio de motor de la colonia regalo de dios (4horas)
- Se trabajo en revision de pozo de la colonia gran Villa (4horas).
- **FECHA 21 DE ENERO 2025**
- Se trabajo en revision en pozo de la colonia Villa del Rio sector el bordo (4horas).
- Se trabajo de instalacion de rquipo en pozo de la colonia Regalo de Dios(4horas).
- **FECHA 22 DE ENERO 2025.**
- Se trabajo de revision de bomba en pozo #1 aector cañeras(4horas).
- Trabajo de revision de bomba de colonia orquidea#2(4horas).
- **FECHA 23 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revision de bomba en pozo Altos de Santa fe(4horas).
- Trabajo de revision de bomba en pozo Linza Dos Caminos(4hoas).



Aguas del Valle

- **FECHA 24 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revisio de bomba en pozo #2 sector cañeras(4horas).
- Trabajo de revision del pozo #3y #5 sector cañeras(4horas).
- **FECHA 25 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revision de pozo terraplen(8horas).
- **FECHA 26 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revision y extraccion de equipo sumergible en pozo terralpen (8horas).
- **FECHA 27 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revision en pozo de pozo Vista Hermosa y pozo de colonia Villas del Rio(4horas),
- Trabajo de instalacion de equipo sumergible en pozo Terraplen (4horas).
- **FECHA 28 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revision de rebombeo en tanque Rojo y revision del Vivero Municipal(4horas),
- Trabajo de revision de la bomba de Llanos de Canada(4horas).
- **FECHA 29 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revision y medicion de equipo en pozo #1 sector cañeras,Instalacion de Lampara en poste y cambio de supresor de trasientes en panel de bomba del pozo #1(8horas).
- **FECHA 30 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revision y medision en bomba del Calan ,madision de aislamiento ed motores y limpieza del del gabinete de control en pozo de Lomas del Calan(8horas).
- **FECHA 31 DE ENERO 2025.**
- Trabajo de revision y medision en el pozo #4 ubicados en el sector el Milagro y limpieza en panel de control y medision de aislamiento en los
- Motores(8horas).



Aguas del Valle

AGUA POTABLE .

ANEXO.

Se trabajo en reparacion de tuberia de 4" con 1 tubo de de 6" con reductor a 42 ,1 union en el Milagro



- Se trabajo con 2 dresser de 6" ,1 tubo de 62, 1codo de 6x45 en la Orquidea #3





Aguas del Valle

- Se realizo trabajo de reparacion de tuberia de 22 y de 1" por derrame de agua potable n en colonia Nueva inversion .



- Trabajo de reparacion de 1 tubo de 6".
- 1 valvula de aire de ¾.
- 1 dresser de 6".
- 1 valvula de 2".en col.orquidea#3





Aguas del Valle

Trabajo de reparación de tubería de agua potable de 6" .1 dresser y abajo 1 tee de 2 A1/2".4
pies de tubo de 1", 1 tubo de 1/2"

- En el marañon ,camino hacia el portillo



- Trabajo de conexión de tubería de agua potable de 1/2"
- En colonia las acacias





Aguas del Valle

AGUA POTABLE .

ANEXO

- Trabajo de reparacion de tuberia de 6" a 4" y ,1 union en el Milagro



- Se trabajo con 2 dresser de 6",1 tubo de 6", 1codo de 6x45 en la Orquidea #3





Aguas del Valle

- Trabajo de reparacion de tuberia de 2 ½" por derrame de agua potable
- En Colonia Gracias a Dios.



- Trabajo de reconexion de tuberia de agua potable de 2" en colonia Colinas de Suiza





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- *Trabajo de alcantarillado en Limpieza de ripios de caja de registro sanitario en Barrio San Ramon*



- Trabajo de alcantarillado sanitario en limpieza de ripios de cajas de registro sanitario en col, Independencia





Aguas del Valle

- Trabajo de alcantarillado sanitario en limpieza de hols y cajas de registro a trasa de la municipalidad



- Trabajo de alcantarillado sanitario en Limpieza de hol y se cloco tapadera de 24",enfrente de la Escuela Liberty





Aguas del Valle

- Trabajo de alcantarillado en Limpieza de rios y cajas de registro sanitario en barrio el centro, frente moto mundo



- Trabajo de limpieza de rios de cajas de registro sanitario en clinica dental Alfaro
- Barrio Manuel Bonilla





Aguas del Valle

- Trabajo de limpieza de rios de hol en el Barrio frente al instituto
- Nestor Danilo Amaya



- Trabajo de alcantarillado sanitario en limpieza de hol en colonia Apadrinados





Aguas del Valle

- **ELECTROMECHANICA**
- Trabajo de extraccion de equipo sumergible del pozo Terraplen.



- Trabajo de cambio de cortacircuitos en pozo Terraplen





Aguas del Valle

- Trabajo de instalacion de equipo sumergible del pozo terraplen



- Trabajo de instalacion de lampara en pozo #1 sector cañera






Aguas del Valle

- Trabajo de cambio de Supresor de picos en Panel de control en pozo #1





- Trabajo de revision y limpieza de paneles en bomba de Lomas del Calan

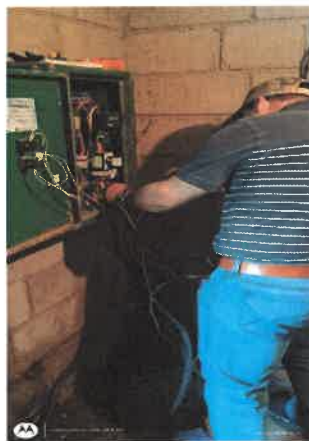



Aguas del Valle

- Trabajo de revision y limpieza de paneles en pozo deñ sector Milagros

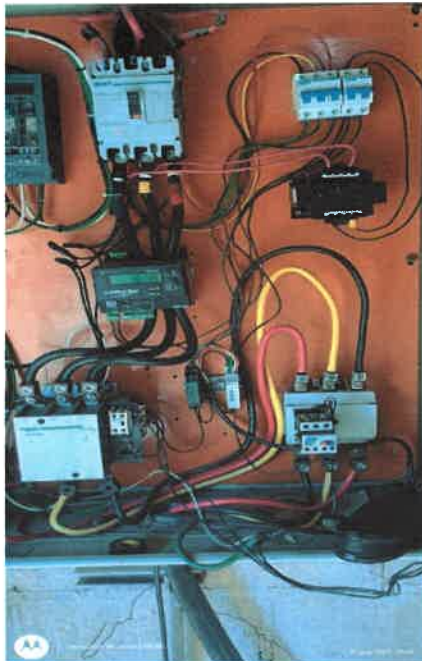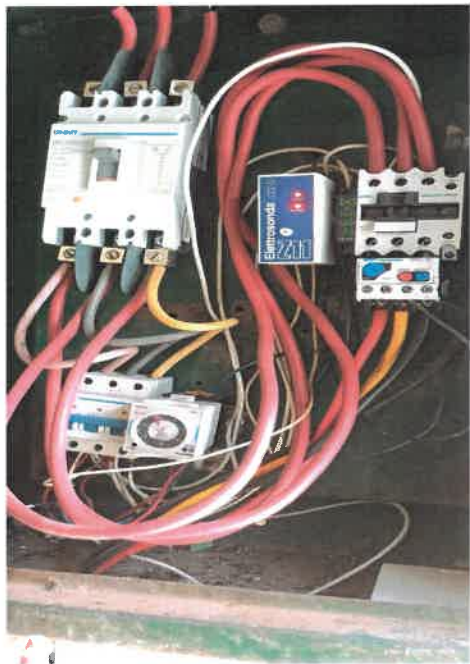

- Trabajo mantenimiento correctivo de Bombeo de 71 bordo del Rio

