



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés
09 de Octubre 2019

Dirigida a:

Ing. Pedro Velásquez
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Septiembre del año 2019 los cuales le detallo a continuación:

1. Colocar línea impulsión 6" en Col. Orquídea.



2. Desmontar bomba para compra de acople en Vivero Municipal
3. Instalación de válvula de 3" entre tubo de 6 pul. Col. Orquídea.
4. Interconexión de tubería en Col. Orquídea 1 y 3.



5. Sacar bomba de 100 HP Col. Colinas de Suiza.



6. Cambio de coupling acople dentro motor y bomba Vivero Municipal
7. Revisar coupling en bomba Vivero Municipal.
8. Sacar bomba #2 y 4 Zona Cañera.



9. Sacar bomba de 75 HP Pozo # 5, Zona Cañera.



10.Desmontar válvula check en Pozo # 4 para cambio de bomba el Vivero Municipal.



11.Reparación de tubería de impulsión de 6" en Col. Gran Villa.



12.Reparación de tubería de 8" impulsión Col. El Milagro.



13.Reparación tubería de 4" en La Mina.

14.Instalación de tubo 4" HG en columna bomba #2 Col. Gran Villa.



15. Levantar equipo de bombeo para anexar 1 tubo de 6 Pulgadas colonia bomba Brisas del Calan.



16. Sacar bomba de 60 HP pozo Brisas Del Calan

17. Reparación línea impulsión de 8" al Milagro.



18.Instalación de bomba de 60 HP pozo Brisas del Calan




19.Cambio de válvula de 3" en el Calan.

20.Unir tubería de 2" a 3" entre Col. Orquídea 1 y 3.

21.Cambio de válvula check de 4" en bomba #1 en Real del Puente

22.Cambio de válvula de 4" Col. García Bustamante.

23.Electromecánica: Instalación de capsulas capacitadoras en pozo de 1 y 2 de Llanos de Canadá.

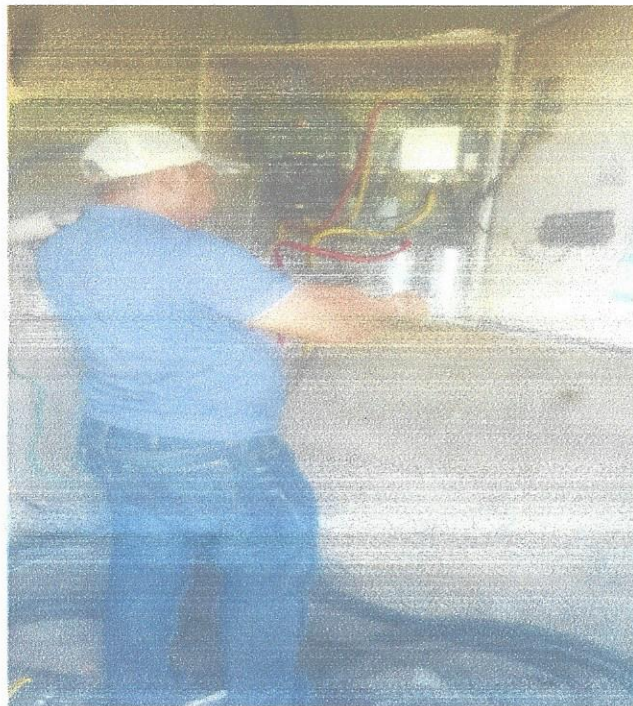

24.Reparación de transformador de 100 KVA de banco de transformadores del Pozo #2 Zona Cañeras.




25.Alcantarillado Sanitario limpieza de Holes y cajas de registro en diferentes lugares.





Sin otro Particular.

Att.

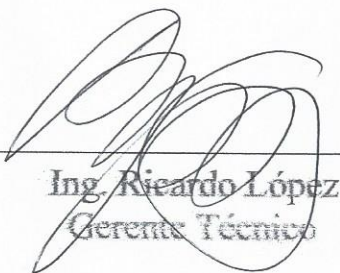
Ing. Ricardo López
Gerente Técnico

