



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés
08 de Noviembre 2019

Dirigida a:

Ing. Pedro Velásquez
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Octubre del año 2019 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de línea de impulsión de 8" entre Pozo #4 y 5 Zona Cañera.



2. Reparación de línea de impulsión de 10" entre Pozo 1 y 2 Zona Cañera.



3. Reparación de tubería de 2" y 3" en Brisas del Calan.
4. Reparación de tubería de impulsión de 10" en Pozo Col. Sinaí.



5. Reparación de tubería de 4" en Col. Municipal.
6. Reparación de tubería de 6" en Bo. San Ramón.
7. Reparación y revisión en válvula check de 6" en el Vivero Municipal.
8. Cambio de válvula de 4" en Santa Fe, Dos Caminos.

9. Sacar equipo sumergible de 60 HP en el Pozo Gran Villa I.



10. Reparar línea de impulsión de 6" en Sinaí.

11. Quitar compuerta a válvula de 8" en Hacienda Nájera.



12.Reparación de tubería de 6"entre Pozo Sinaí y Colinas de Suiza.



13.Extracción de equipo sumergible de 20 HP en Pozo KM 71 (Brisas del Rosario).

14.Repartir agua en camión cisterna en diferentes sectores.






15. Electromecánica cambio de capsula capacitadora en pozo de Brisas del Calan.




16. Cambio de cajas cortacircuito en pozo de Linsa Dos Caminos.



17. Cambio de cajas cortacircuito en Pozo #2 Sector Cañeras.

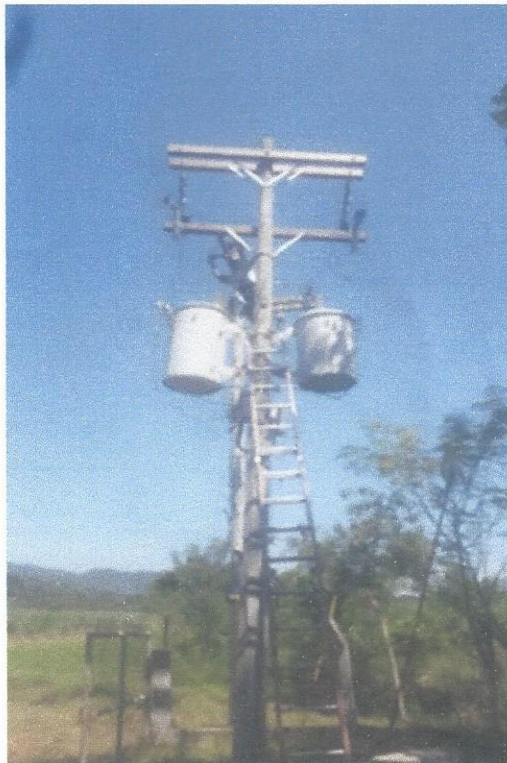

18. Alcantarillado Sanitario limpieza de Holes y cajas de registro en diferentes lugares.

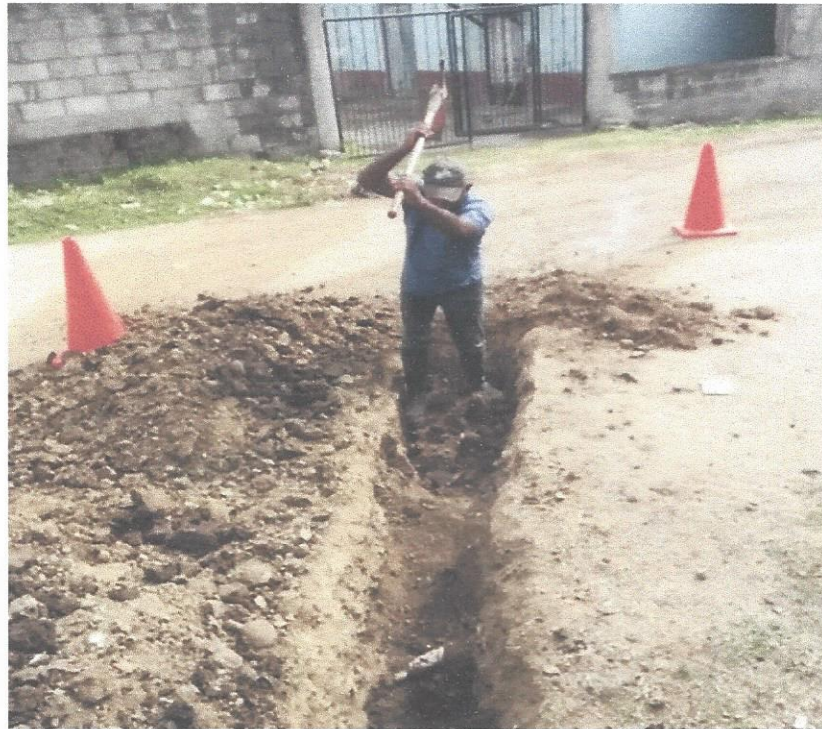



Sin otro Particular.

Att.



Ing. Ricardo López
Gerente Técnico