



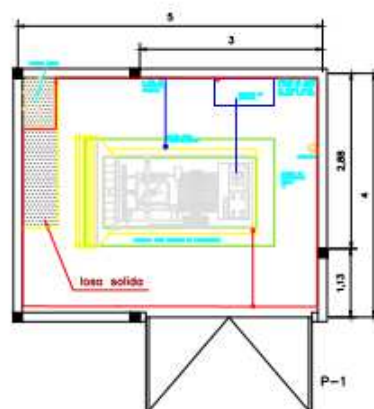

PLANTA DE DISTRIBUCION



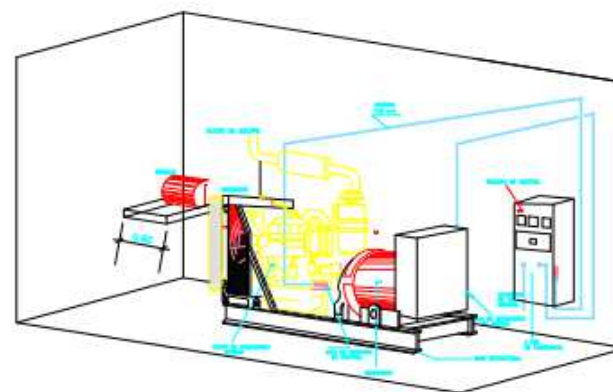


ISOMETRICO PLANTA DE EMERGENCIA

FUERZA		
	ANCHO	ALTO
1	5.00 M	2.10 M
		MATERIAL
		METALICA


NOTAS

1. LOS PLANOS SON ESQUEMATICOS.
2. LAS VENTANAS SERAN CON MARCO DE TUBO HCO INDUSTRIAL CON MALLA COLON. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES SERAN INDICADAS POR EL CONTRATANTE.
3. EL EQUIPO ELECTROGENO SERA INSONORO.
4. LAS ESPECIFICACIONES PARA EL CONDUCTOR PARA LA NUEVA ACOMETIDA SERA INDICADA POR EL CONTRATANTE.

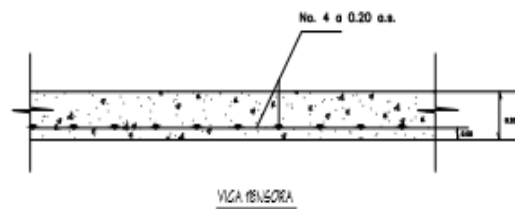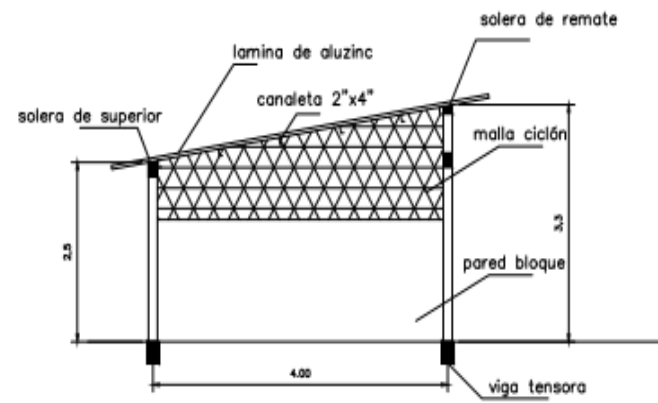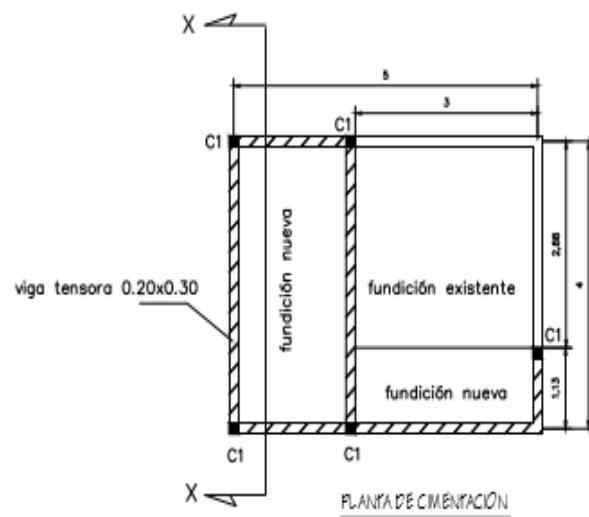


NOTAS


1. LOS PLANOS SON ESQUEMATICOS.
2. LAS VENTANAS SERAN CON MARCO DE TUBO HC O INDUSTRIAL CON MALLA CICLON. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES SERAN INDICADAS POR EL CONTRATANTE.
3. EL EQUIPO ELCTROGENO SERA INSONORO.
4. LAS ESPECIFICACIONES PARA EL CONDUCTOR PARA LA NUEVA ACOMETA SERA INDICADA POR EL CONTRATANTE.

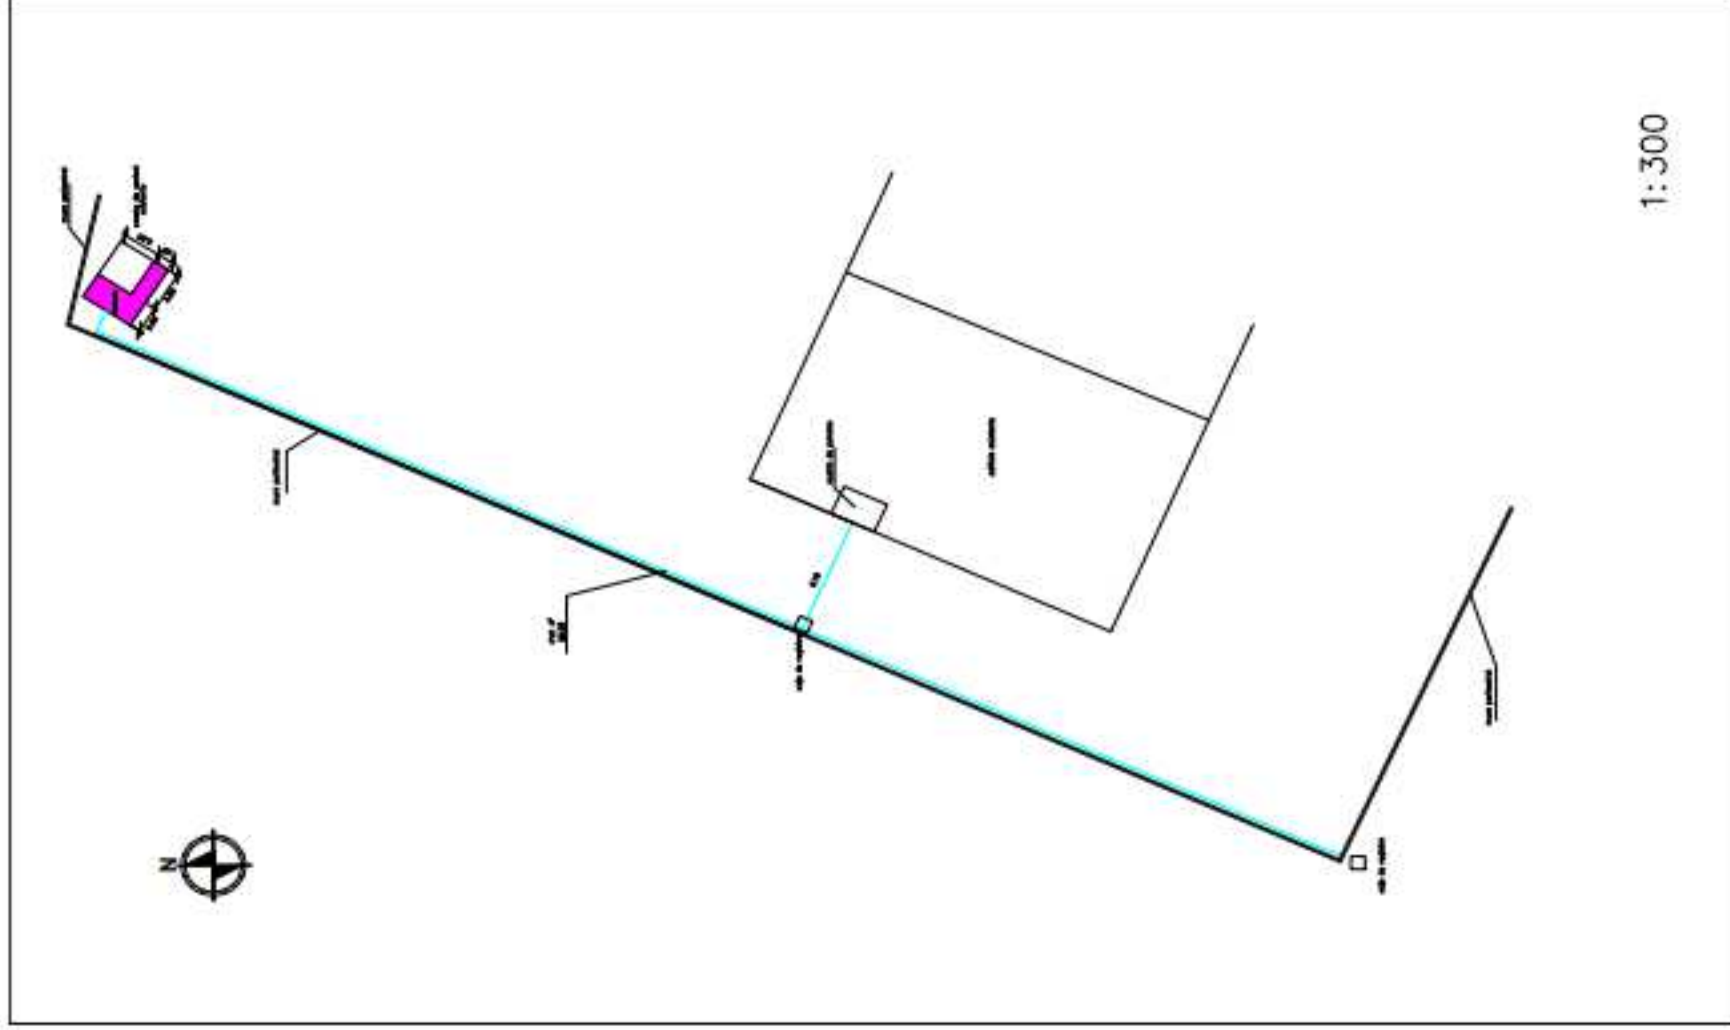



candela para combustible
perilla de platina de 1"

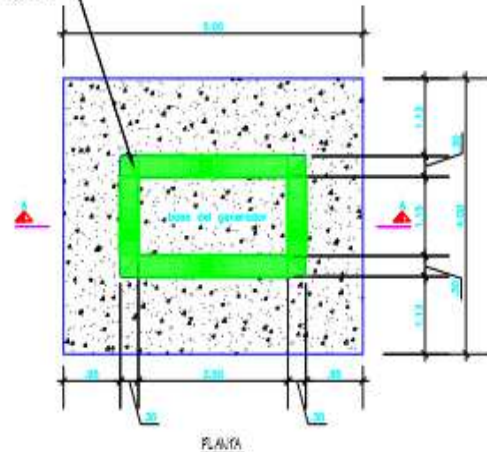

perilla de platina de 1"

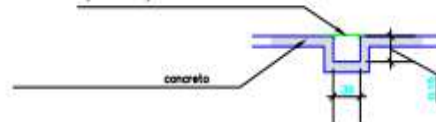

SECCION CAJALERA DE COMBUSTIBLE

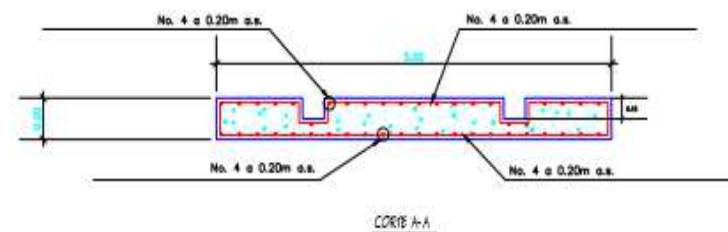

CAJA DE REGISTRO

NOTAS

1. LOS PLANOS SON ESQUEMATICOS.
2. LAS VENTANAS SERAN CON MARCO DE TUBO HG O INDUSTRIAL CON MALLA CILON. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES SERAN INDICADAS POR EL CONTRATANTE.
3. EL EQUIPO ELCTROGENO SERA INECONOMICO.
4. LAS ESPECIFICACIONES PARA EL CONDUCTOR PARA LA NUEVA ACOMETIDA SERA INDICADA POR EL CONTRATANTE.

