



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades Octubre 2020

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	reparacion de tuberia de 4" en la Mina	4,117.96	
2	Reparacion de tuberia de 6" en Col. De Suiza	2,088.45	
3	Reparacion de tuberia de 6" en aldea Los Tres Hermanos	2,088.45	
4	cambio de valvula de 8 " en el Tanque Rojo Martin Fajardo	3,450.00	
5	instalacion de bomba de 75 hp en el Pozo #1 Zona Cañera	28,750.00	
6	Reparacion de tuberia de 6" en Col. Real del Puente	2,088.45	
7	Reparacion de tuberia de 10" en Col. Sinai	3,645.00	
8	Reparacion de tuberia de 6" en la Col. La Orquidea I	2,088.45	
9	Reparacion de tuberia de 6" en la Gran Villa	4,117.96	
10	Sacar bomba de 30 hp km.71 Planta Elevadora		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
11	Reparacion de tuberia de impulsion de 6" El Higo	2,088.45	
12	Instalacion de valvula check de 4" entrada Col. Villa Sol	6,786.76	
13	Cambio de valvula check de 6" en Pozo KM.71	17,135.00	
14	Electromecanica cambio de Submonitor en Pozo #3, Zona Cañera	17,725.00	
15	Electromecanica calibracion de submonitor en el Pozo El Higo		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
16	Electromecanica en instalacion de motor de 75hp, Pozo #1 Zona Cañera		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
17	Alcantarillado Sanitario limpieza de holes y cajas de registro en	-	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle



ING. RICARDO LOPEZ
GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés
12 de Noviembre del 2020

Dirigida a:

Sr. Nicolás Kattan
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Octubre del año 2020 los cuales le detallo a continuación:


1. Reparación de tubería de 4" en el sector La Mina.




2. Reparar tubería de 6" en el Col. Colinas de Suiza.
3. Reparar tubería de impulsión de 6" en aldea Los Tres Hermanos.



4. Cambio de válvula de 8" en el tanque Rojo Martin Fajardo.
5. Instalación de bomba de 75 HP En el Pozo # 1 Zona Cañera.

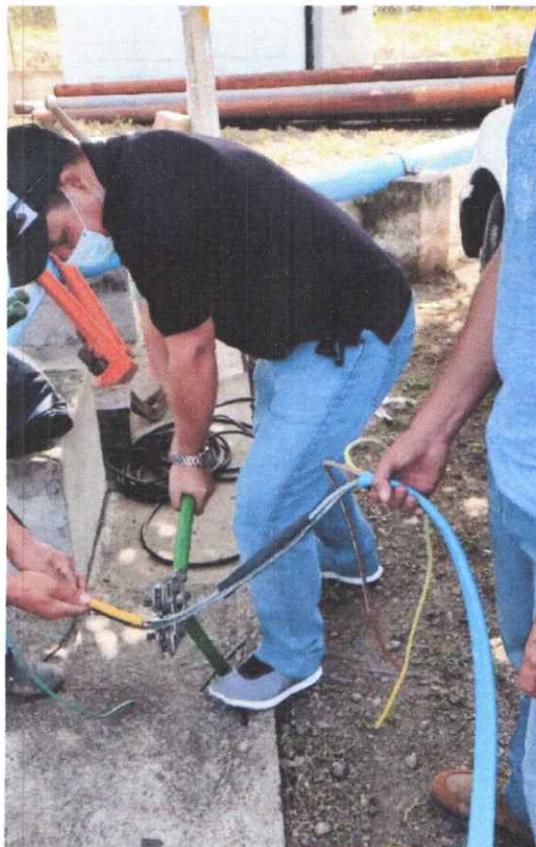

6. Reparación de tubería de 6" en Col. Real del Puente.
7. Reparación de tubería impulsión de 10" en Col. Sinai.

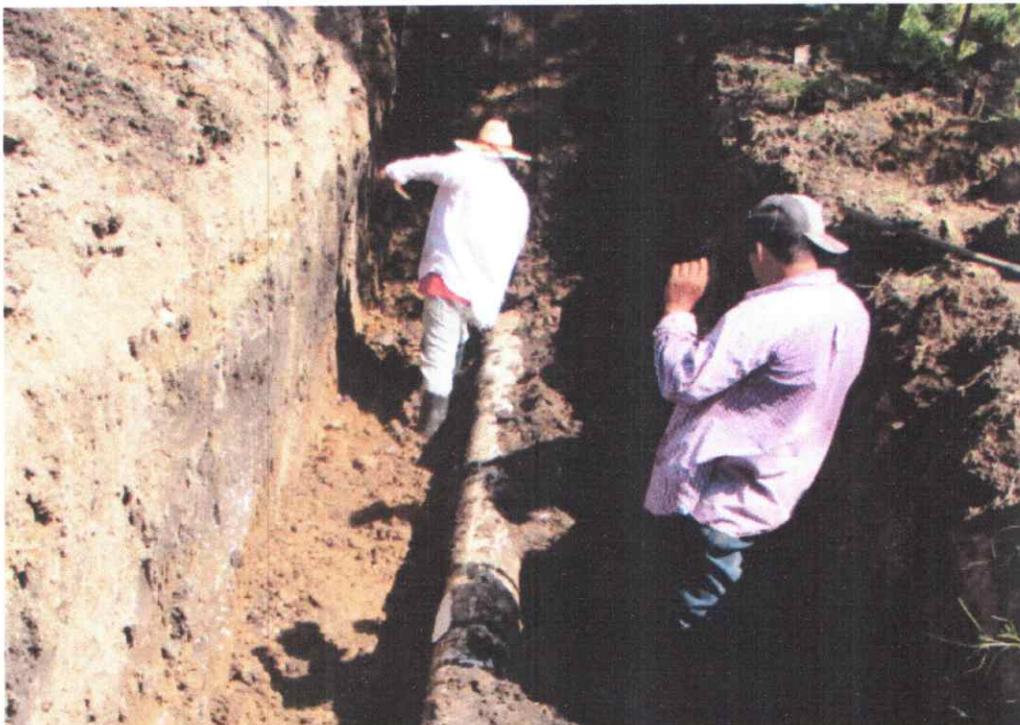


8. Reparación de tubería de impulsión de 6" en Col. Orquídea I.
9. Reparación de tubería de 6" en la Gran Villa.



10. Sacar bomba de 30 HP Pozo KM 71 Planta Elevadora.


11. Reparación de tubería de impulsión de 6" en Aldea El Higo.

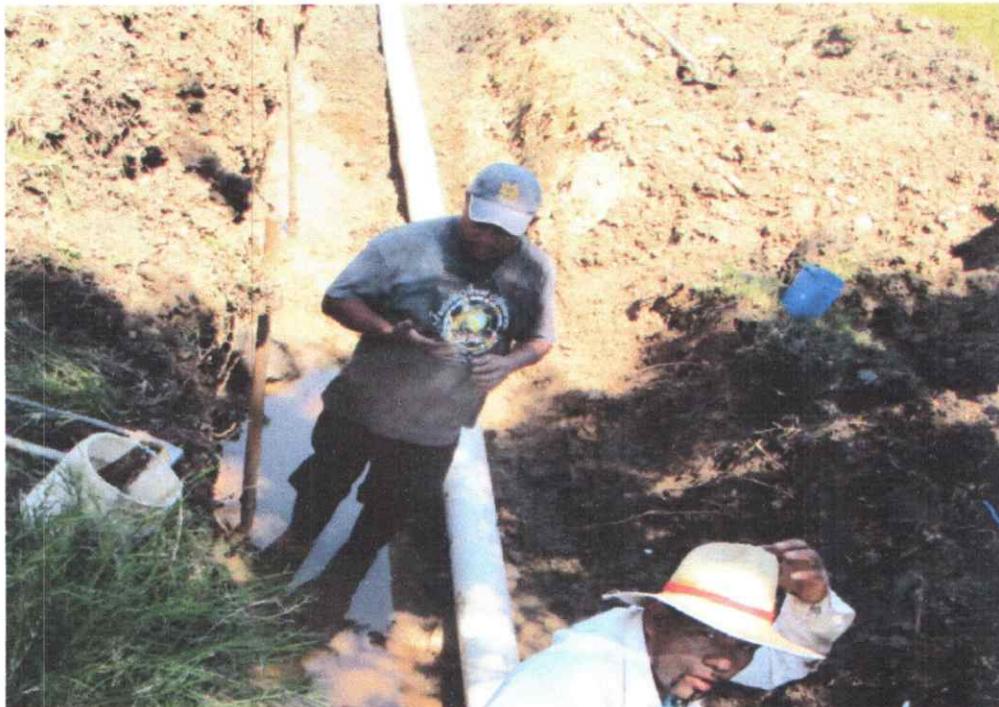


12. Instalación de válvula check de 4" entrada Col. Villa Sol.

13. Cambio de válvula check de 6" en Pozo KM 71.

14. Electromecánica cambio de Submonitor en Pozo # 3, Zona Cañera.

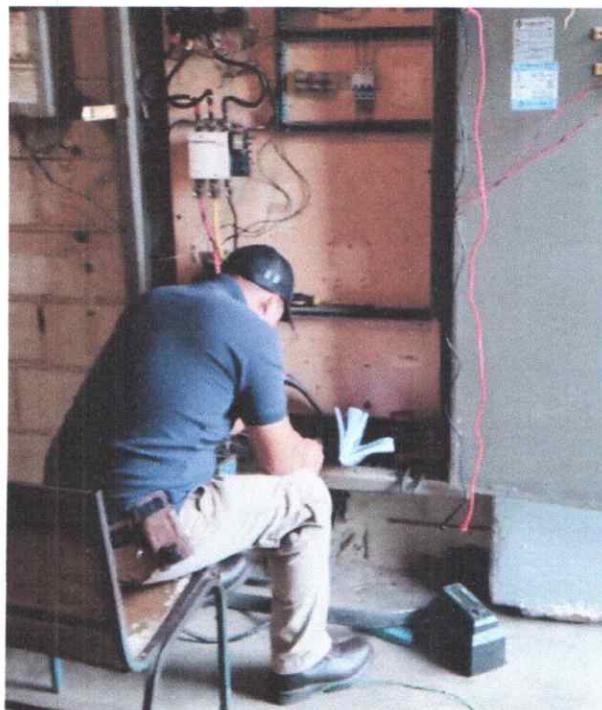

15. Electromecánica calibración de Submonitor en el Pozo El Higo.

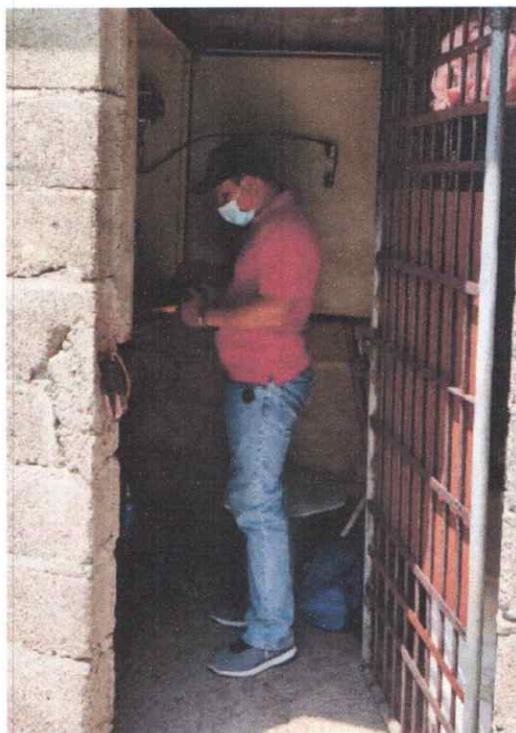

16. Electromecánica en instalación de motor de 75 HP, Pozo # 1 Zona Cañera.



17. Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro, holes y conexiones en diferentes lugares del municipio.

Sin otro Particular.

Att.



Ing. Ricardo Lopez
Gerente Técnico