



COMASY



Informe
correspondiente
al mes de
octubre.

COMASY





Alcaldía Municipal



1. IDENTIFICACION

- 1.1 Técnico responsable: Ángel Pineda
- 1.2 Jefe inmediato: cesar pagan
- 1.3 Comité Municipal de Agua y Saneamiento de Yoro
- 1.4 Cargo: Jefe
- 1.5 Municipio: Yoro
- 1.6 Departamento: Yoro
- 1.7 Periodo que cubre el informe: mes de octubre

2. PERSONAL A CARGO

Cuadro 1. Personal asignado al Comité Municipal de Agua y Saneamiento Yoro (COMASY)

Personal	Cantidad
Coordinador COMASY	1
Técnico apoyo COMASY	1
TOTAL	2

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

3.1 Actividades realizadas en el mes de octubre

A continuación, se detallan las actividades realizadas en el mes de octubre por parte de COMASY

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es




Alcaldía Municipal

ATENCION AL PÚBLICO



Supervisión de proyecto de agua de la comunidad de la fortaleza locomapa

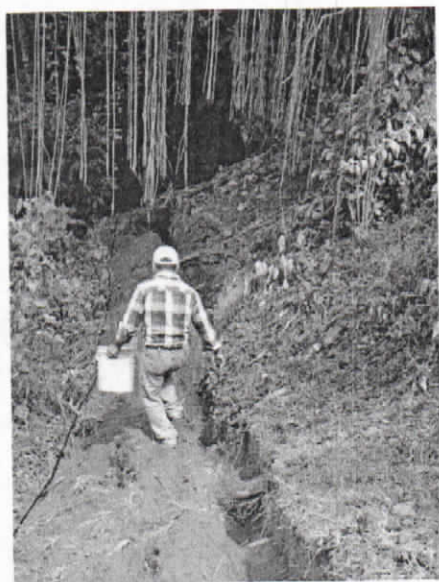

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es



Alcaldía Municipal



Supervisión de construcción de tanque de agua en la comunidad de la fortaleza locomapa lo cual la comunidad solo cuenta con línea de distribución hasta el momento



Obras, Disciplina y Transparencia



Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es



Alcaldía Municipal



Realización de aforo a caudal para abastecer la comunidad de la fortaleza locomapa

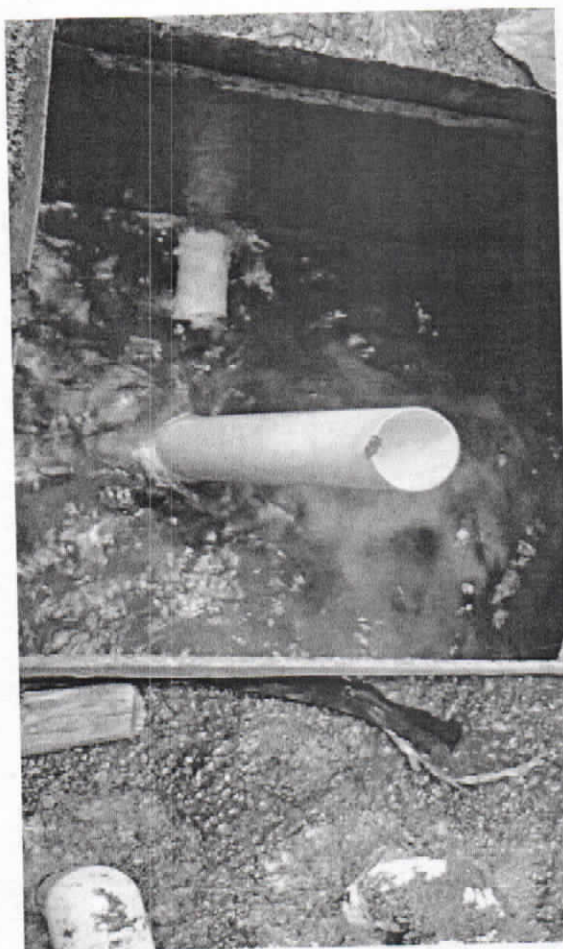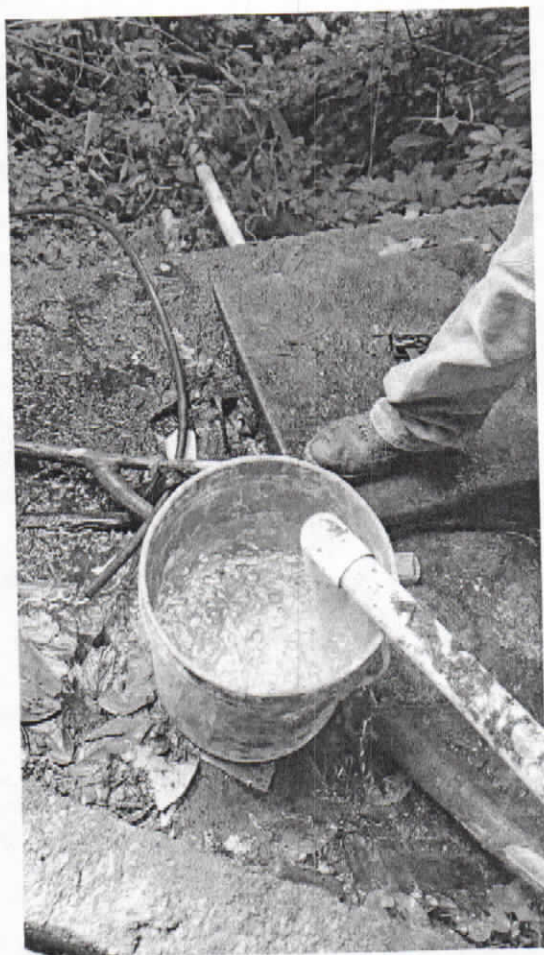

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es



Alcaldía Municipal



Reunión con junta de agua de la comunidad de Sinaí locomapa para ver avances de proyecto de agua de la comunidad



Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es